


Sous réserve de modifications dans le développement, le dessin ne peut être modifié que par CAO.

Le présent traité n'a pas vocation exclusive, et n'est affecté que pour l'usage convenu et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, la reproduction, y compris l'emprunt, le traitement ou la diffusion par moyens électroniques ne sont autorisées que pour l'usage convenu, et est interdit de réimpression ou des reproductions à des fins, ou de les rendre accessibles de quelque façon que ce soit.

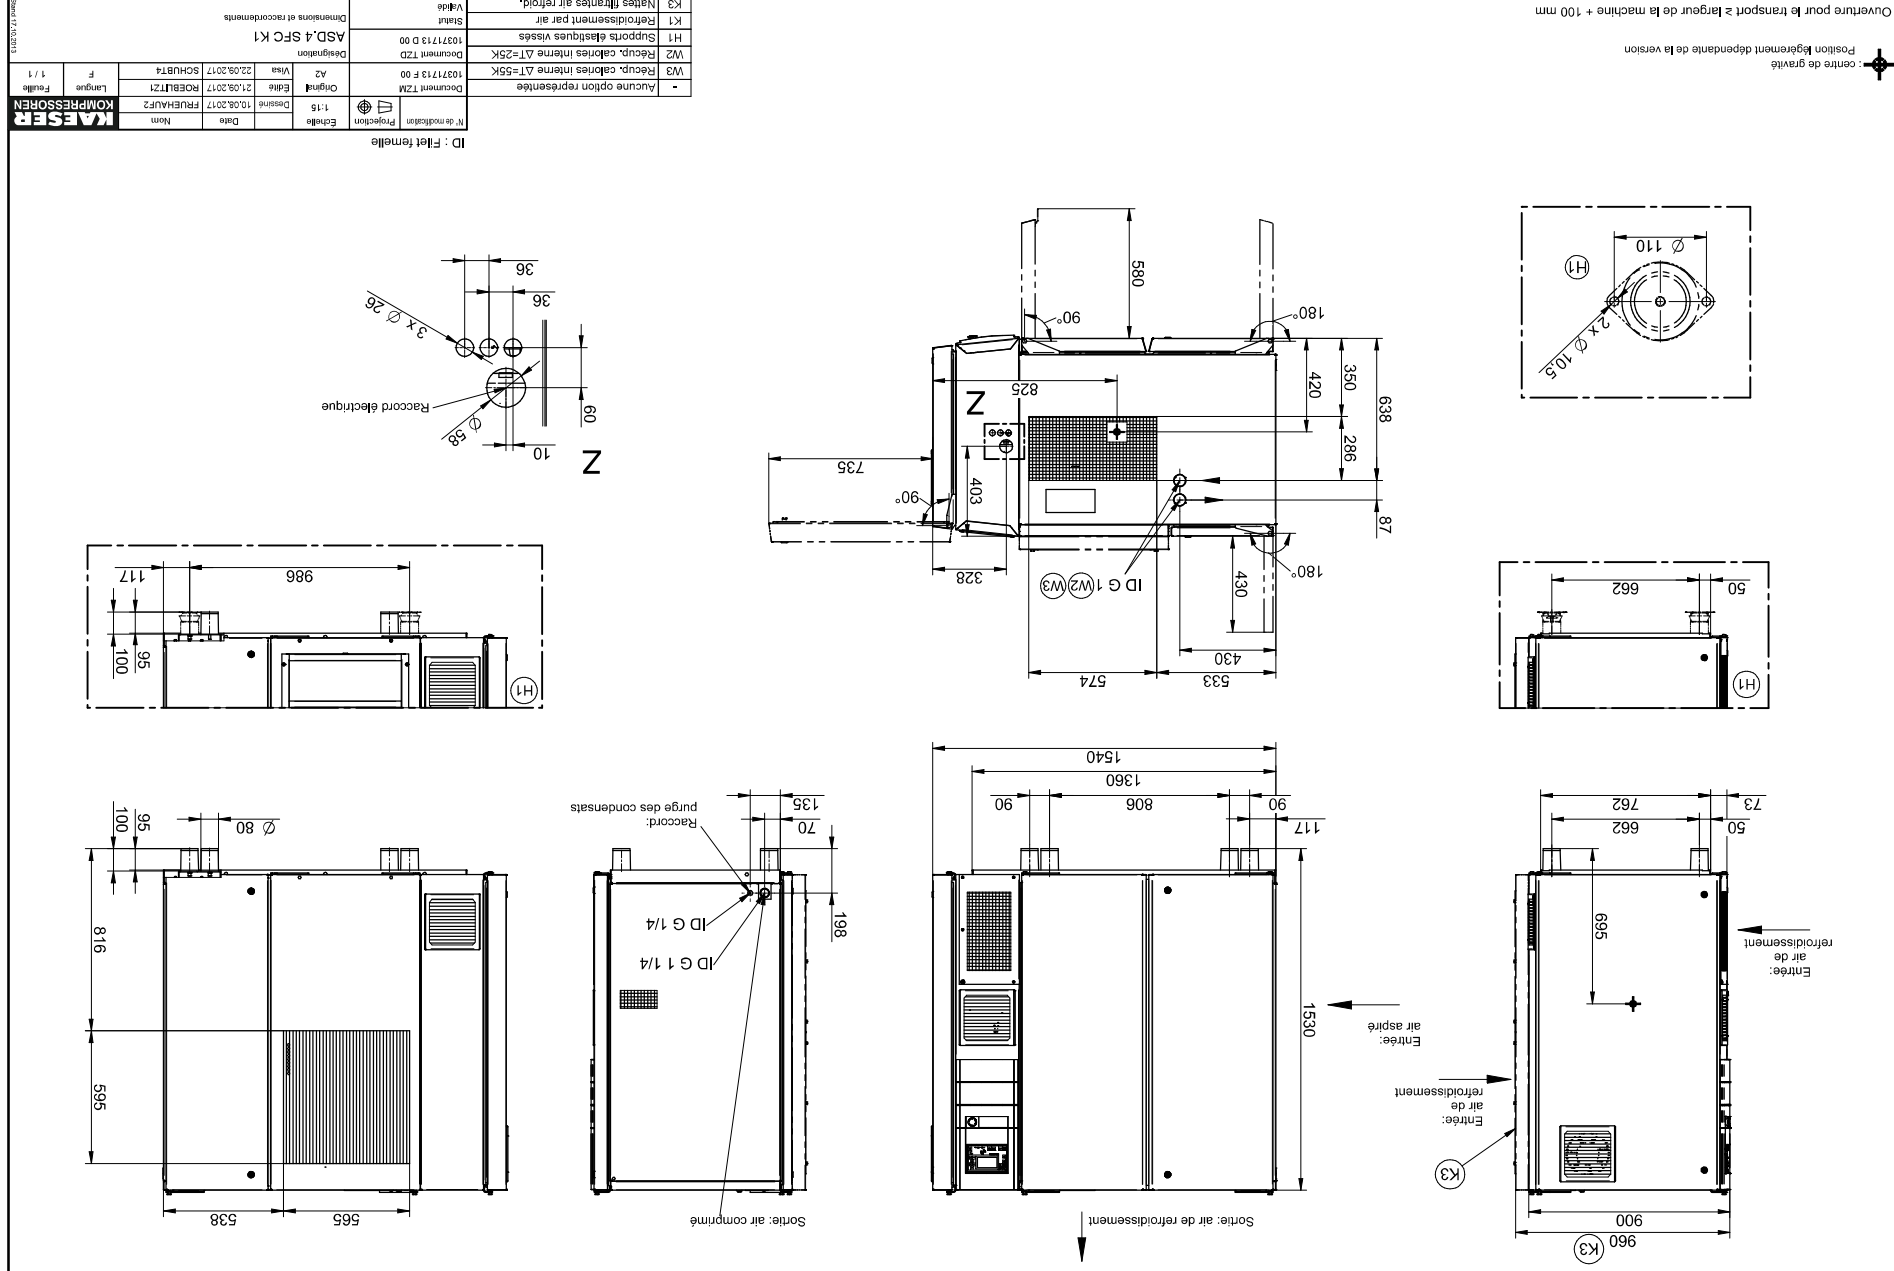

Le plan reste notre propriété exclusive.
Il n'est délivré que pour l'usage convenu.



Il n'est dévolu que pour l'usage convenu et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
La copie, la reproduction, y compris l'emprunt, le traitement ou la diffusion par moyens électroniques ne sont autorisés que pour l'usage convenu.
Le matériel de l'Université d'été ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

Sous réserve de modifications dues au développement. Le dessin ne peut être modifié que par CAO.

Perte de charge totale admissible pour gaines raccordées	ASD 35/40/50 K1	Δ p. maxi	60 Pa (6 mm Colomane d'eau)
	ASD 60	Δ p. maxi	40 Pa (4 mm Colomane d'eau)
			20 Pa (2 mm Colomane d'eau)
			30 Pa (3 mm Colomane d'eau)
sans nœuds filtrantes pour l'air de refroidissement avec nœuds filtrantes pour l'air de refroidissement			

K1	Refröidissement par air
----	-------------------------

N° de modification	 	Document T2M	10371765 F 00	Document T2D	10371765 D 00	Statut	Valide
		Désignation		ASD,4 K1		Raccord, et dp gaine air ref.	
Echelle 1:15 Dessiné 10.08.2017 Date	Original A3 Visa 25.09.2017 Édité 25.09.2017 SCHUBT4	STAMM6 FRUEHAUF2 Nom	Langue F Feuille 1 / 1	KAESER KOMPRESSOREN			
Sheet 17.02.2013							

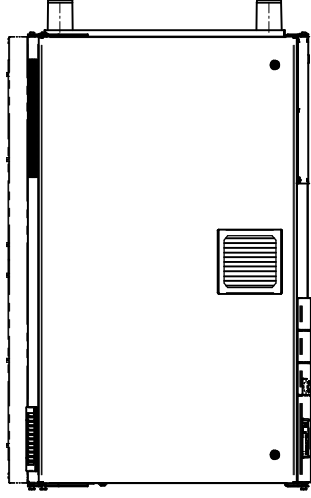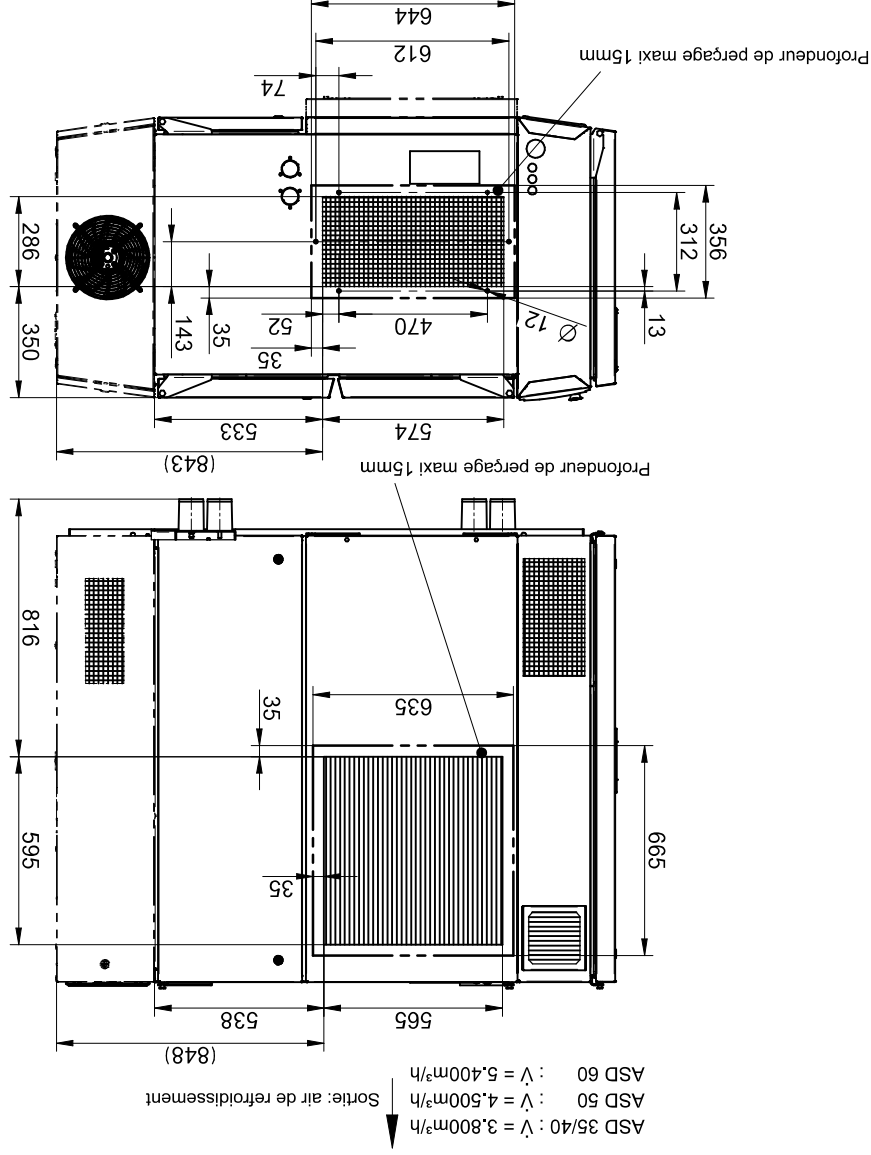

Entrée:
air de
refroidissement

ASD 35 : $\dot{V} = 3.200 \text{ m}^3/\text{h}$
 ASD 40 : $\dot{V} = 3.100 \text{ m}^3/\text{h}$
 ASD 50 : $\dot{V} = 3.800 \text{ m}^3/\text{h}$
 ASD 60 : $\dot{V} = 4.600 \text{ m}^3/\text{h}$

Stand 17.10.2013